

【於在家屋敷一号溜池 ハザードマップ】

このマップは、於在家屋敷一号溜池が決壊してから、10分後・20分後・30分後・40分後・50分後・60分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**

⚠このマップは、於在家屋敷一号溜池が**決壊した場合に限**定し、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。

【ため池諸元】

ため池名称：於在家屋敷一号溜池

- ① 堤防の高さ： 8.50m
- ② 堤防の長さ： 45.00m
- ③ 総貯水量： 1,400m³

【道路区分】

—— 県道(主要地方道)

このハザードマップは、決壊時の被害を想定したものであり、**ため池自体が危険なわけではありません。**

【緊急連絡先】

大郷町役場 地域整備課

☎ 022-359-5508


製作：大郷町
(背景図：宮城県土地改良事業団体連合会)



於在家屋敷一号溜池 ハザードマップ

浸水想定区域図 (60分)

【S=1/2,000】

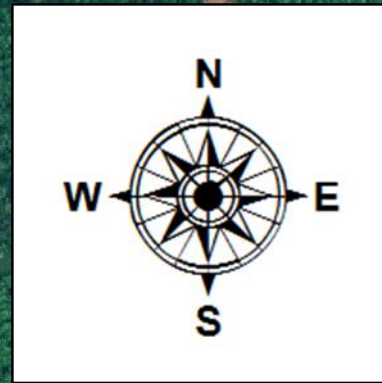

大郷町公民館
上郷分館

主要地方道石巻鹿島台色麻線

16

決壊40分後

決壊30分後

決壊20分後

決壊60分後

決壊30分後

決壊50分後

決壊30分後

決壊10分後



於在家屋敷一号溜池


【地図凡例】

避難所(建物)

流水方向

決壊〇〇分後
ため池が決壊してから
〇〇分後の浸水ライン

【浸水深の目安】

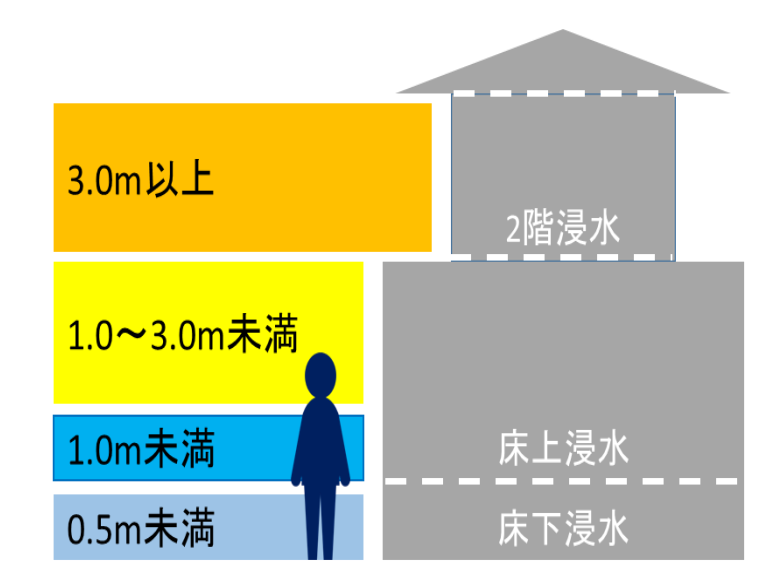

【浸水深】

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満